

Mezinárodní varovný a poplachový plán Labe Přehled hlášení v druhém pololetí roku 2024

Mezinárodní varovný a poplachový plán Labe (MVPPL) je jednotný varovný a poplachový systém, umožňující přenos informací o místě, času a rozsahu havarijního znečištění vod v povodí Labe (zejména v případě havárií, přesahujících státní hranice). Tento plán je na základě nových poznatků a zkušeností průběžně aktualizován.

Hlášení zaslaná prostřednictvím MVPPL jsou pravidelně (pololetně) vyhodnocována a jejich přehled od roku 2007 je zveřejněn na internetových stránkách MKOL.

V druhém pololetí roku 2024 bylo zasláno 24. listopadu jedno hlášení – viz tabulka 1. Jednalo se o znečištění hasebními vodami s možným obsahem uhlovodíků, a to v důsledku požáru technologie lehkých uhlovodíků (etylenová jednotka) v areálu chemičky Orlen Unipetrol v Litvínově. Znečištění bylo zaznamenáno na Bílém potoce (přítok řeky Bíliny) a na řece Bílině. Na obou vodních tocích byly použity norné stěny. V řece Bílině došlo k úhynu ryb. Dále byla provedena tato opatření: sběr uhynulých ryb, odběr a vyhodnocení vzorků vody a uhynulých ryb.

Tabulka 1: Přehled hlášení MVPPL v období 07/2024–12/2024

Čís.	Datum případu	Místo	Tok	Říční km*	Látka	Množství	Hlášení odeslala MHVC	WRI
1	24. 11. 24	Bílý potok (přítok řeky Bíliny)	Bílina	54,3	hasební vody s možným obsahem uhlovodíků	n	Hradec Králové	n


Vysvětlivky:

WRI index havarijního znečištění vod dle přílohy 5 MVPPL

n není známo

* Používané říční kilometráže Labe začínají na státních hranicích České republiky a Německa říčním kilometrem 730 pro českou část Labe, resp. říčním kilometrem 0 pro německou část Labe. Pro českou část Labe je počítána proti proudu a pro německou část po proudu toku Labe. V úseku mezi říčním kilometrem 730 až 726,6 české resp. 0 až 3,4 německé kilometráže tvoří státní hranici osa toku Labe.

Z celkového počtu 109 hlášení v období 01/2007–12/2024 (viz obrázek 1) byly hlavním důvodem (70 případů) pro zaslání hlášení ropné a ostatní plovoucí látky. Zahrnuto je také 17 odstávek čistíren odpadních vod (plánované či v důsledku povodní nebo poruchy). V 7 případech bylo zasláno preventivní hlášení, i když bylo zřejmé, že se nejedná o havarijní znečištění (např. pyl a další rostlinný materiál). V jednom případě došlo k překročení varovných prahových hodnot HCB (hexachlorbenzen) ve vzorku sedimentovatelných plavenin v měrném profilu Děčín.

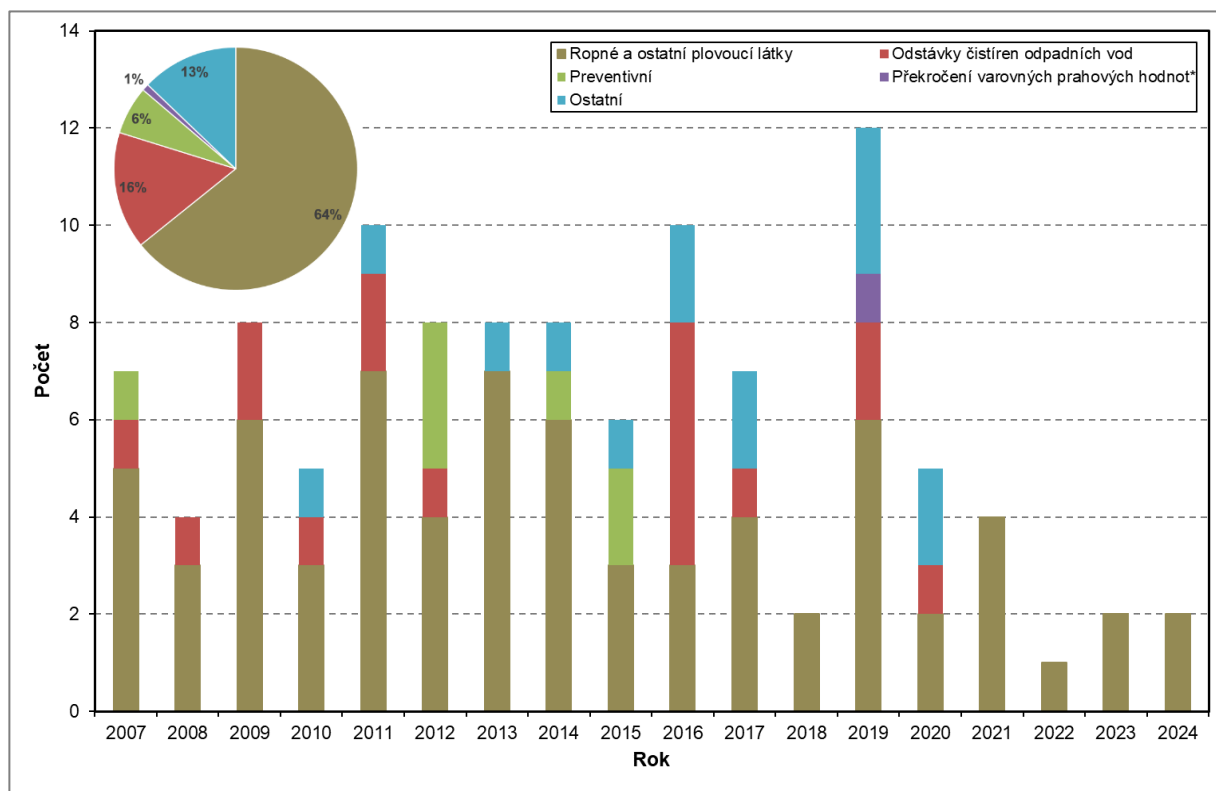

* nová kategorie od ledna 2019

Obrázek 1: Důvody hlášení MVPPL v období 01/2007–12/2024